主结线

额定电压

~10kV

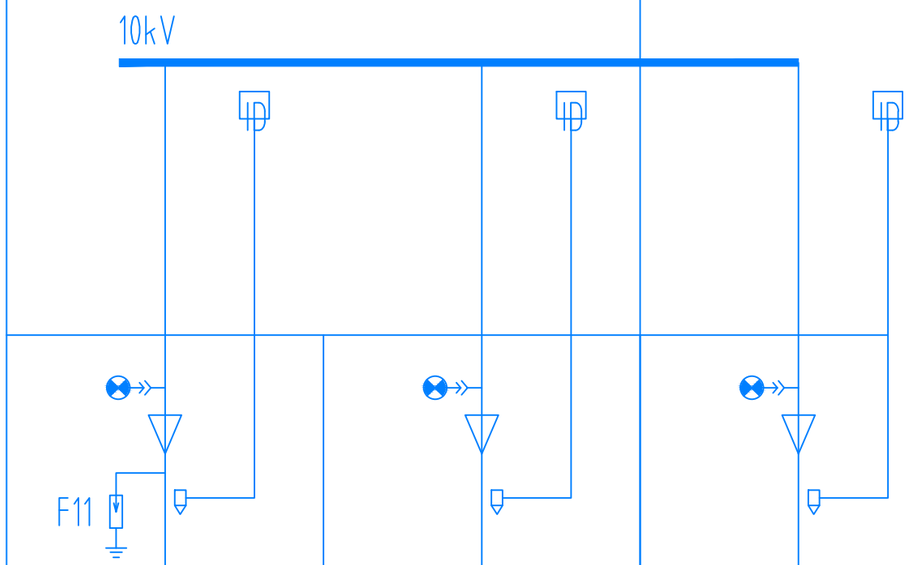

主要设备	设备名称	代号	规格	数量	规格	数量	规格	数量
	带电指示器			1		1		1
	故障指示器(ID)		光纤(接地、相间故障)	1	光纤(接地、相间故障)	1	光纤(接地、相间故障)	1
	全绝缘、全屏蔽电缆前连接头		(根据使用电缆配置)	3	(根据使用电缆配置)	3	(根据使用电缆配置)	3
	避雷器	F11	HY5WZ-17/45	3				
回路名称			进线		出线1		出线2	
进出线电缆型号规格(mm^2)								

说明及技术要求：

1、柜内选用的带电指示器灯泡为插入式，并配有二次对相孔。

YFEP 沈阳裕发电力工程设计有限公司 SHENYANG YUFA ELECTRIC POWER ENGINEERING DESIGN CO. LTD				东景线10kV线路新建工程	工程 施工图
批准		设计	任天平	10kV电缆分支箱接线图（一进二出）	
审核		比例			
校核		日期	2024年01月	图号	YT23-P264S-09

297X420