


一层低压配电室电气平面布置图

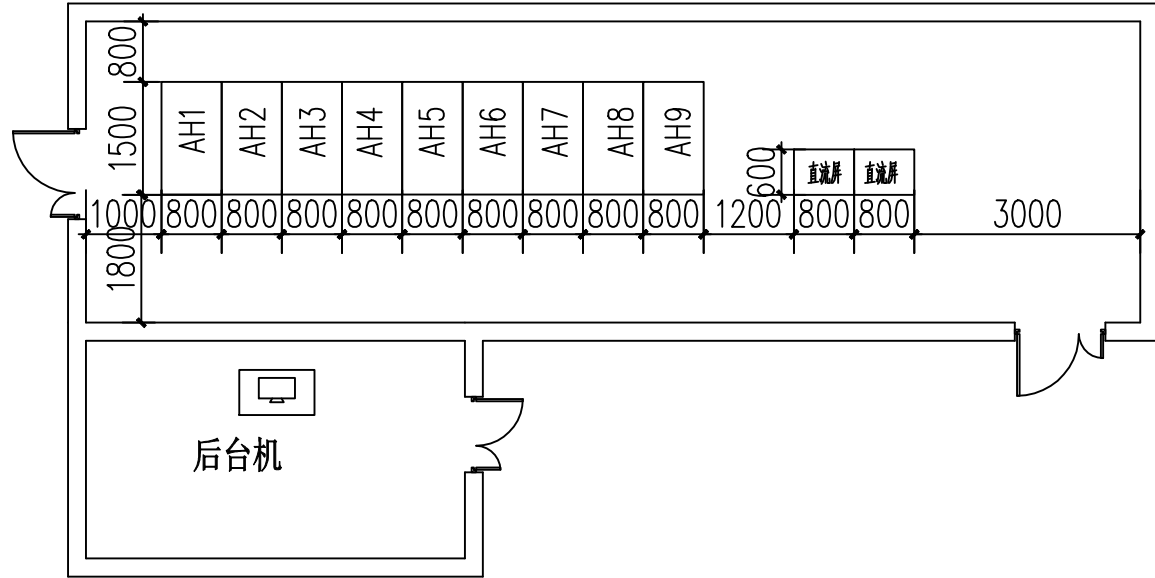

二层高压配电室电气平面布置图

说明：

- 本期工程为原有配电室改造工程，10kV及380V进出线电缆均利旧，仅更换10kV及380V开关柜，要求配电室更换开关柜后做防火处理。
- 本期更换380V开关柜利用原有进线洞口，仅更换铜母线及母线通道箱。
- 高压配电室在二层，要求甲方找原建筑设计院根据新更换开关柜后的平面布置核算楼板承载力，满足要求后方可施工。

| | | | | | |
|------------------|----|-------|--------------------------|------------|--------|
| 呼和浩特市电力勘察设计院有限公司 | | | 内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造 工程 | | 设计 |
| 批 准 | 李 | 设计/制图 | 丁竹弘 | 配电室电气平面布置图 | |
| 审 核 | 刘杰 | 校 审 | 李 | | |
| | | 比 例 | 1:100 | 图 号 | 施电-A04 |
| | | 日 期 | 2025.05 | | |