


注1: 本图用于配电室。  
注2: 本图用于母线PT及避雷器柜。

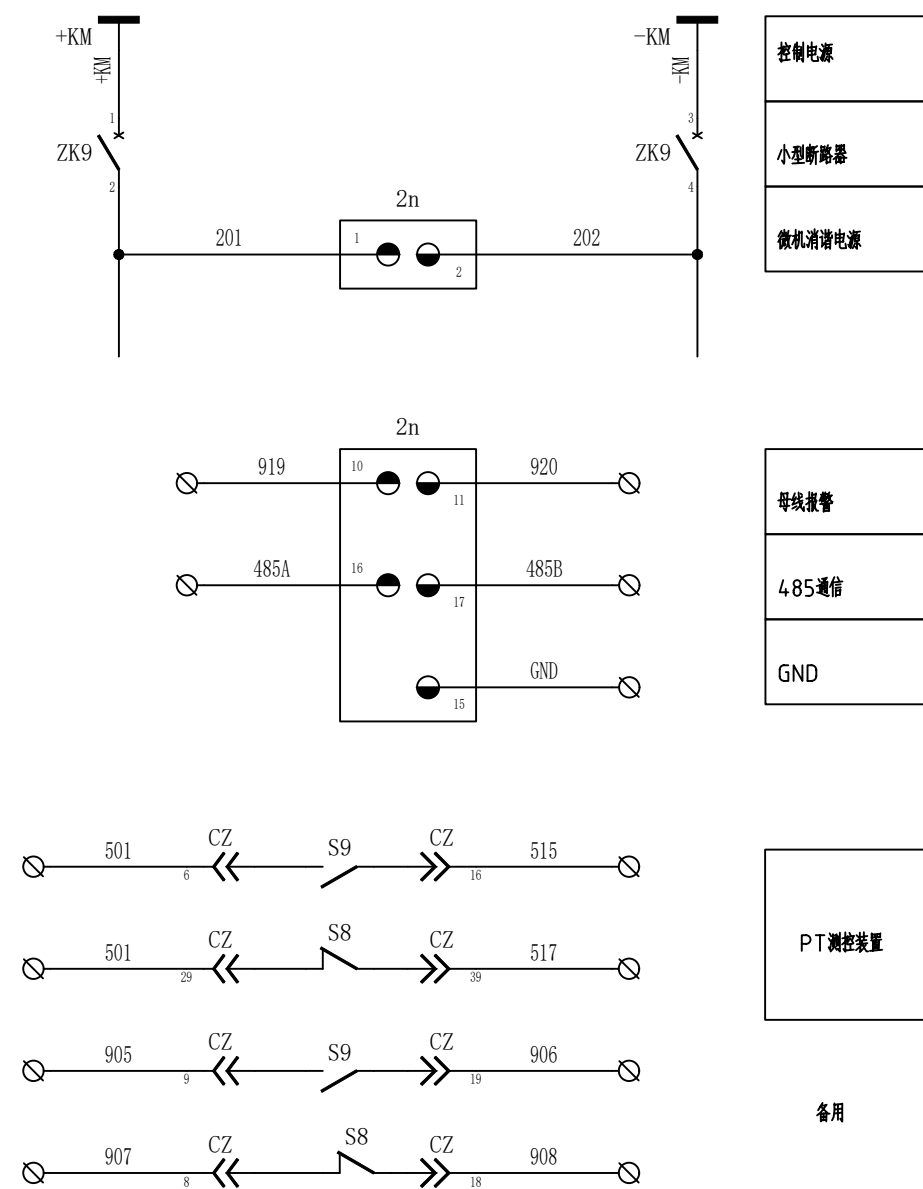

17					
16	DSN1~DSN2	电磁锁	DSN2-Z	2	
15	ZK6	小型断路器	HUM18-63/2P C6A	1	
14	KK	转换开关	LW39A-16B202-4P	1	
13	1YHa~1YHc	电压互感器	JDZX10-10 10/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3	3	
12	LP1~LP5	连接片	JY1-2	5	
11	XB	按钮开关	XB2-BA31C	1	
10	ZK5,ZK7~ZK9	小型断路器	HUM18Z-63/2P C6A	4	
9	2n	二次消谐装置	CXRD-WXZ-A1CY DC220V	1	
8	KCZ	智能操控装置	HK-5803 DC220V	1	
7	CZ	插件	CZ-58 中置PT手车	1	
6	JRQ1~JRQ2	加热器	JRQ AC220V 100W	2	
5	CG	带电显示装置	CG2-10Q	1	
4	1n	分散式电压并列装置	INT-PA150, DC220V		
3	WSA,WSB	温湿度传感器	WSDCG	2	
2	ZK1~ZK4	小型断路器	HUM18-63/3P C6A	4	
1	ZM	照明灯	CM-1 AC220V 25W	1	
序号	标 号	名 称	型 号 规 格	数量	备注

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司			内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程		设计 阶段
批 准	张	设计/制图	母线PT及避雷器柜原理图		
		校 审			
审 核	刘杰	比 例			
	周伟	日 期	2025.05	图 号	D0202-06