




M1 1:10

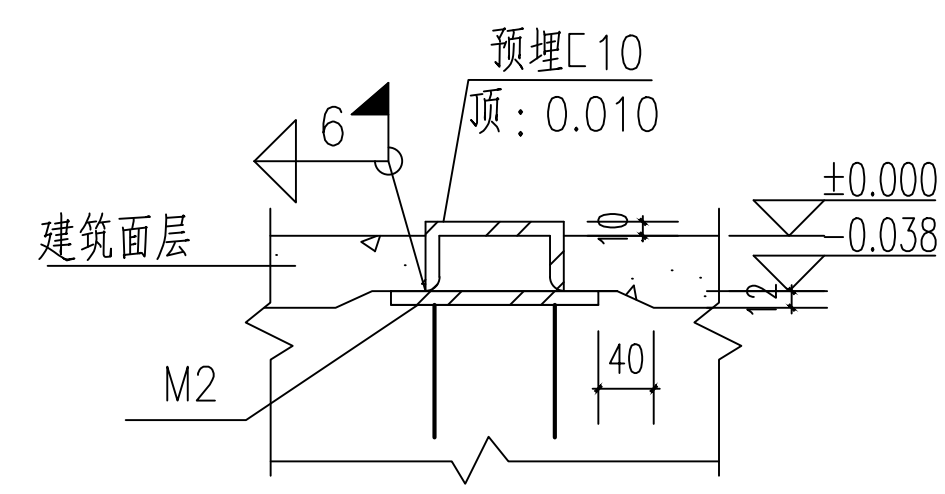

1-1 1:10

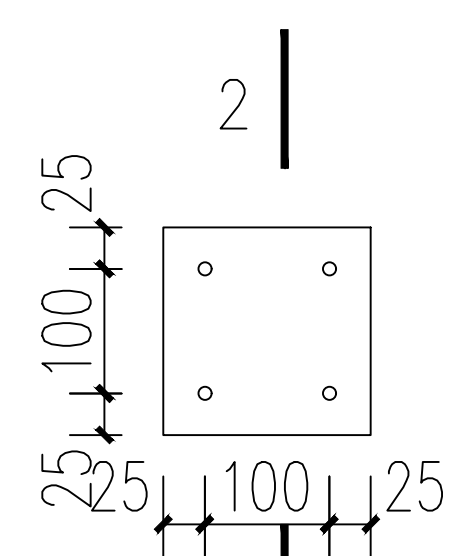

M2 1:10

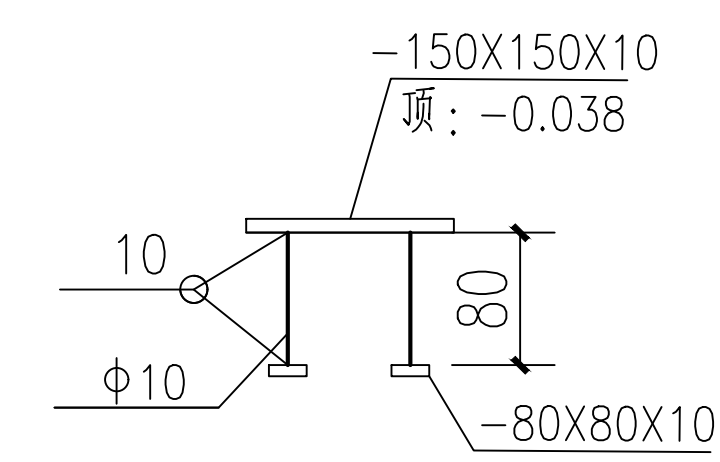

2-2 1:10

说明:

- 1、所有预埋件均做热镀锌处理。

变电一次		
变电二次		
变电土建		
线路		
专业	会签人	日期

呼和浩特市电力勘察设计院有限公司			内蒙古农业大学西区主配电室配电设施更新改造工程		
批准	王	设计/制图	王	审核	王
审核	郭建秋	校审	王	比例	
	刘杰	日期	2025.05	图号	施土-04

设备基础剖面图