




电缆与管道交叉（一）

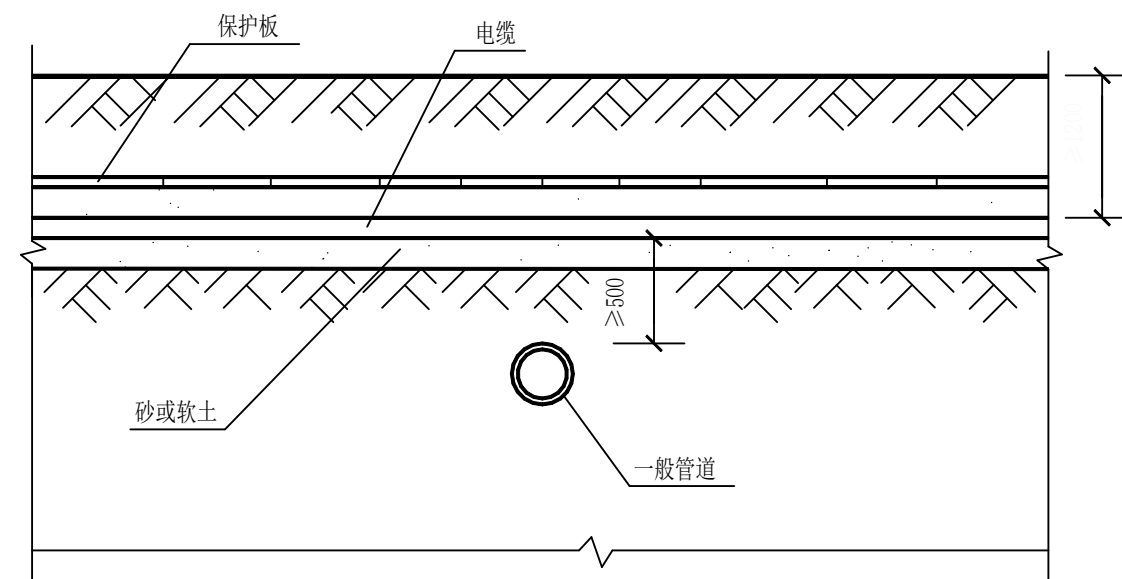

电缆与管道交叉（二）

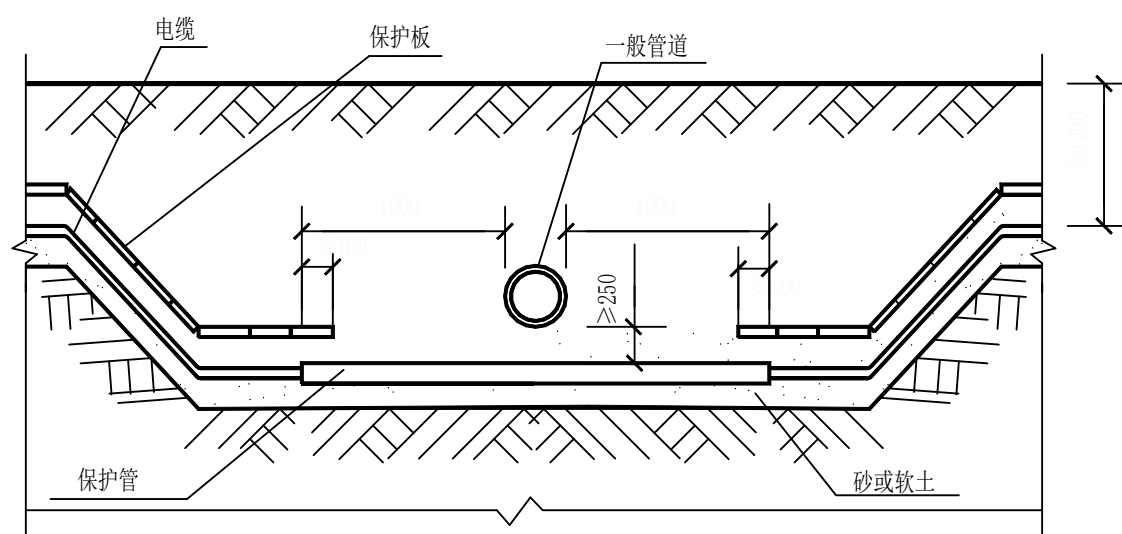

电缆穿管与管道交叉（一）

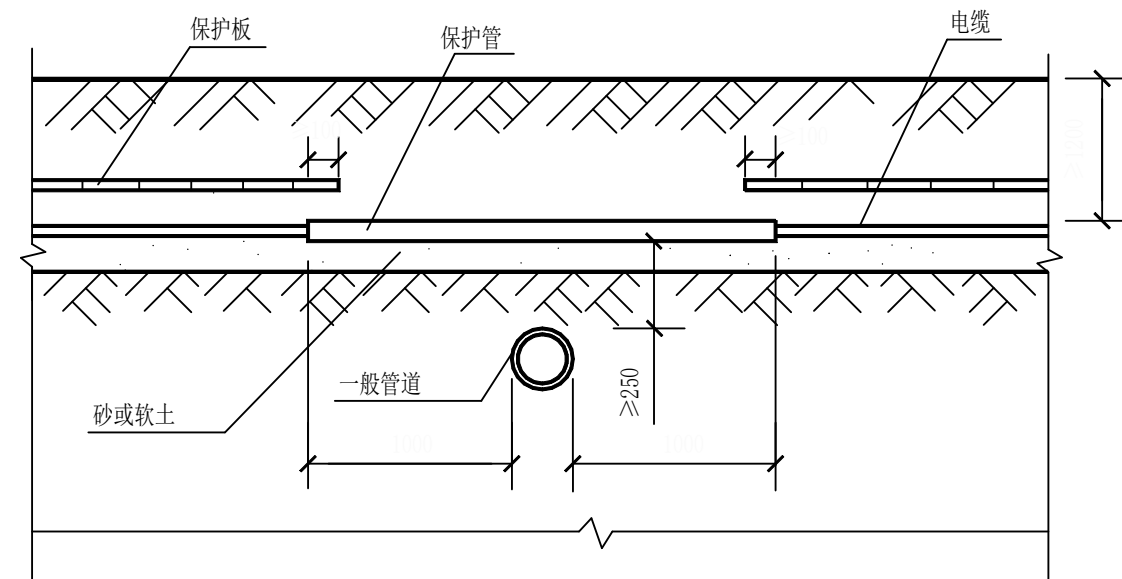

电缆穿管与管道交叉（二）

说明：1. 一般管道系指水管、石油管、煤气管等。
2. 电缆在砖砌槽、预制槽盒中敷设，交叉距离同穿管敷设。

工程设计资质证书
乌海海金电力勘测设计有限责任公司
证书编号:A215003408
发证单位:内蒙古自治区住房和城乡建设厅

乌海海金电力勘测设计有限责任公司				乌海市教育局10KV供电工程		工程	施工图	(设计阶段)
批 准		校 核		电 缆 与 一 般 管 道 交 叉 敷 设 断 面 图				
		设 计						
审 核		会 签						
日 期	2025年6月	存 盘	号	图 号	X-S-2025-32-06			