图例说明

——	现状高压架空线路	- - -	新建高压架空线路
⌐⌐⌐⌐	现状低压架空线路	⌐⌐⌐⌐	新建低压架空线路
	现状高压电缆线路		新建高压电缆线路
⑩	现状10m水泥电杆	⑩	新建10m水泥电杆
⑫	现状12m水泥电杆	⑫	新建12m水泥电杆
⑮	现状15m水泥电杆	⑮	新建15m水泥电杆
	现状钢管杆		现状箱式变压器
	柱上变压器		新建箱式变压器
H-2/*	二进*出环网箱	F-1/*	一进*出高压分支箱
	标注引线		柱上断路器

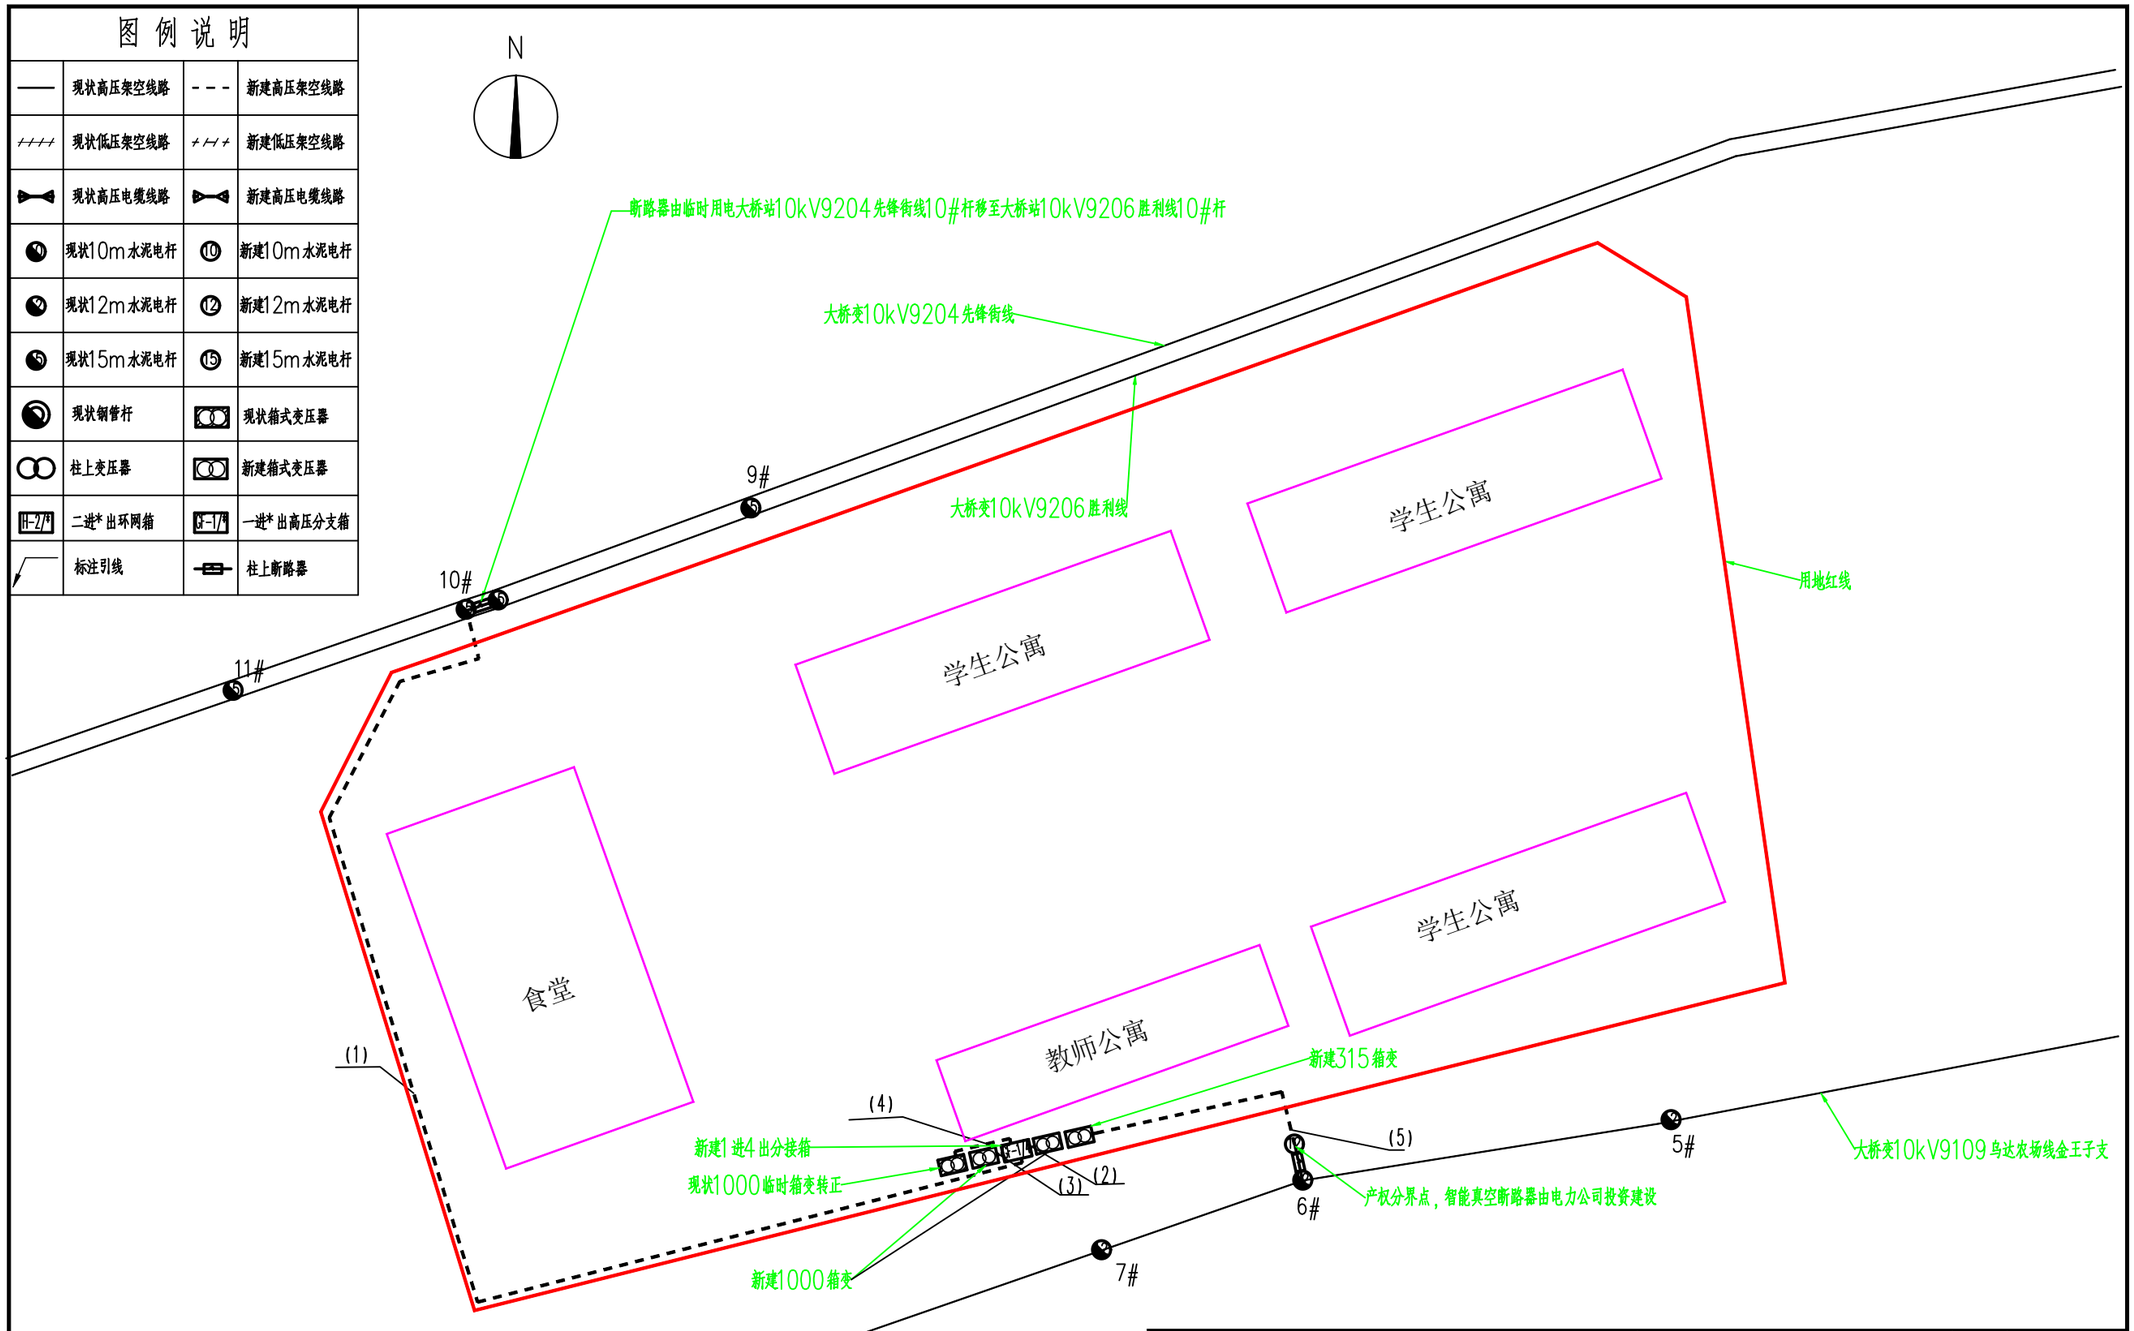

10kV电缆线路配置表

序号	电缆型号	电缆长度(m)	备注
1	ZC-YJV22-10-3×120mm²	280	主用线路T接点至分接箱进线电缆
2	ZC-YJV22-10-3×50mm²	25	分接箱至新建1000kVA箱变进线电缆
3	ZC-YJV22-10-3×50mm²	25	分接箱至新建1000kVA箱变进线电缆
4	ZC-YJV22-10-3×50mm²	35	分接箱至现状1000kVA箱变进线电缆
5	ZC-YJV22-10-3×50mm²	70	备用线路T接点至新建315kVA箱变

工程设计资质证书
乌海海金电力勘测设计有限责任公司
证书编号:A215003408
发证单位:内蒙古自治区住房和城乡建设厅

乌海海金电力勘测设计有限责任公司		乌海市教育局10KV供电工程	工程	施工图(设计阶段)
批准		校核		平面示意图
审核		设计		
		会签		
日期	2025年6月	比例		
		存盘号		图号 X-S-2025-32-01