




1 - 1

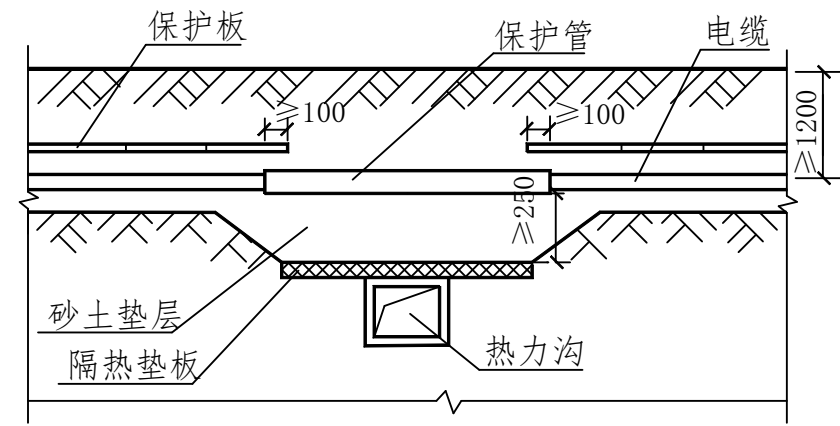

2 - 2

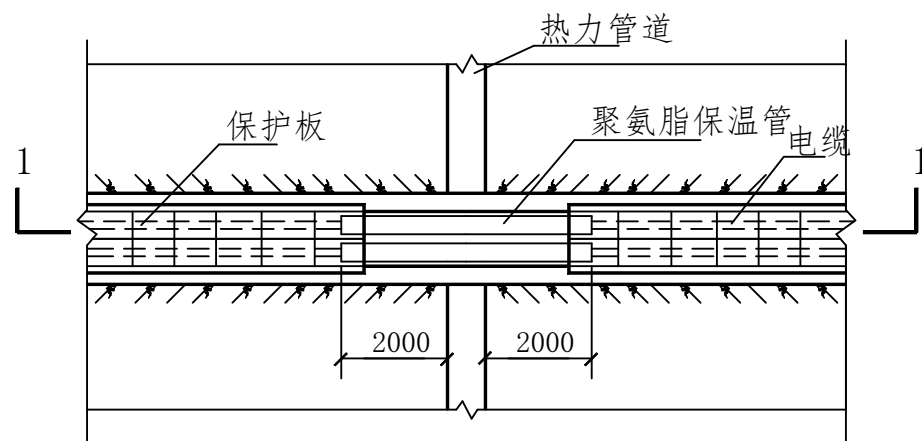

电缆与热力管道交叉

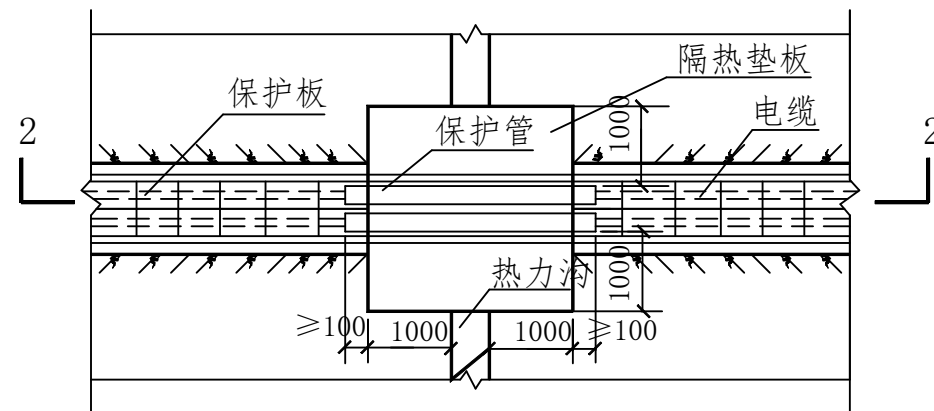

电缆与热力沟交叉

说明:

1. 本图为电缆穿保护管后和热力管沟交叉的距离规定，砖砌槽、预制槽盒内直埋也按本图规定执行。
2. 电缆与热力管道交叉时，如不采用隔热措施，其净距不应小于500mm。
3. 隔热板采用矿棉保温板，岩棉保温板，微孔硅酸钙保温板，其厚度不应小于50mm，并外包二毡三油。

工程设计资质证书  
乌海海金电力勘测设计有限责任公司  
证书编号:A215003408  
发证单位:内蒙古自治区住房和城乡建设厅

乌海海金电力勘测设计有限责任公司				乌海市教育局10KV供电工程		工程	施工图	(设计阶段)
批 准		校 核		电缆与热力管沟交叉敷设示意图				
		设 计						
审 核		会 签						
日 期	2025年6月	存 盘 号		图 号	X-S-2025-32-04			