

建筑设计说明

- ## 一、设计依据

- 1.1 甲方提供的項目相關資料。
1.2 經甲方及其相關部門認可的設計方案。
1.3 建設單位提交的設計各條件方案修改和確認意見。
1.4 現行的國家有關建築設計標準、規程和規定：
 《農業生產建築設計標準》GB/T 51424-2022
 《農業生產建築設計標準》GB/T 51183-2016
 《種植業大棚工程技術規範》GB/T 51057-2015
 《日光溫室建築設計標準》NY/T 3204-2016
 《日光溫室設計規範》NY/T 3223-2018

2,100

项目名称	鞍山地区保安子镇大西沟村日托堂项目				
工程名称	2#保安大梯				
建筑层数	1542mm	结构形式	框架结构	设计使用年限	10年
建筑跨度	13.17米	建筑材料	钢筋	基本风压:	0.29KN/m ² (10年)
建筑高度	122.0米	土质情况	1米/层	基本雪压:	0.45KN/m ² (10年)
建筑层数	5层	建筑类型	商业裙房大梯	基本风压:	0.45KN/m ² (10年)

注:本工程要求地基承载力不得小于90Kpa,如施工场为软弱地基或发现施工现场地质条件与设计不符,应采取有效措施使其满足设计要求,否则不得设置本图桩施工。

三、電解水素

- 3.1 图中所注尺寸以mm 为单位,标高以m 为单位。绘制比例与所注尺寸不符时,以所注尺寸为准。
- 3.2 凡施工图验收部位(如屋面、墙体、地面、门窗等)已对建筑使用材料、规格、要求及验收等有要求时,应随验收记录。
- 3.3 所有材料与工艺、给排水、强弱电、空调通风、等专业的有关预埋件等,施工时必须与相关专业的图线密切配合施工。
- 3.4 所有预埋材料规格需满足定位及规格要求等,均以生产加工单位的生产加工工艺为准,出具材料并做验收记录,确保无误后方可批量生产加工。
- 3.5 所有外委设计项目,应与原设计单位沟通。

四、参考文献

本工程室内地面设计标高为 ± 0.000 ,标高 ± 0.000 对应的绝对标高见总图确定。本工程标高以m 为单位。
洞口尺寸:平立剖面中所注尺寸均为结构或砌筑洞口尺寸,一般以构件作为施工后洞口装饰的尺寸值量,
各门洞洞口高度除特别注明外,均为本层建筑标高起计算高度。

五、主要参考文献

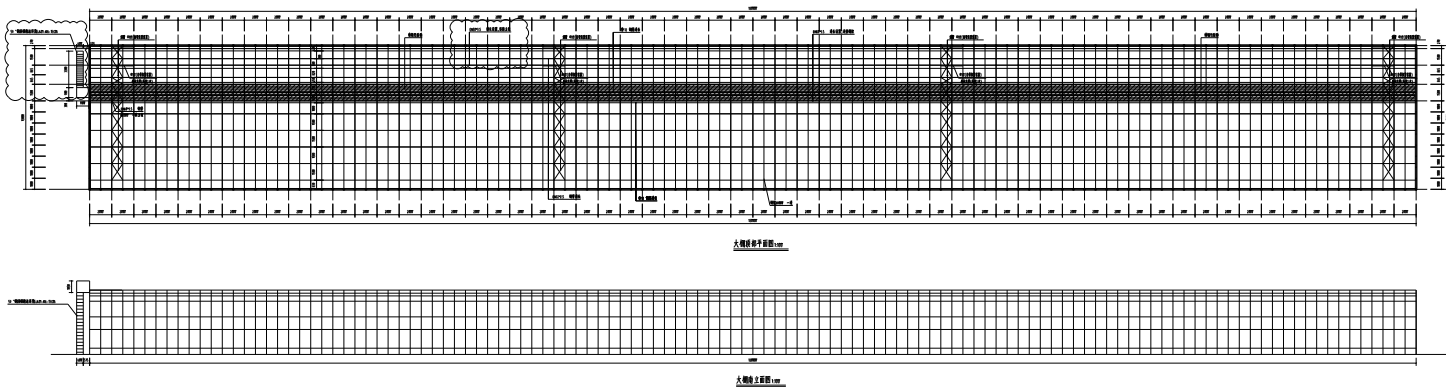
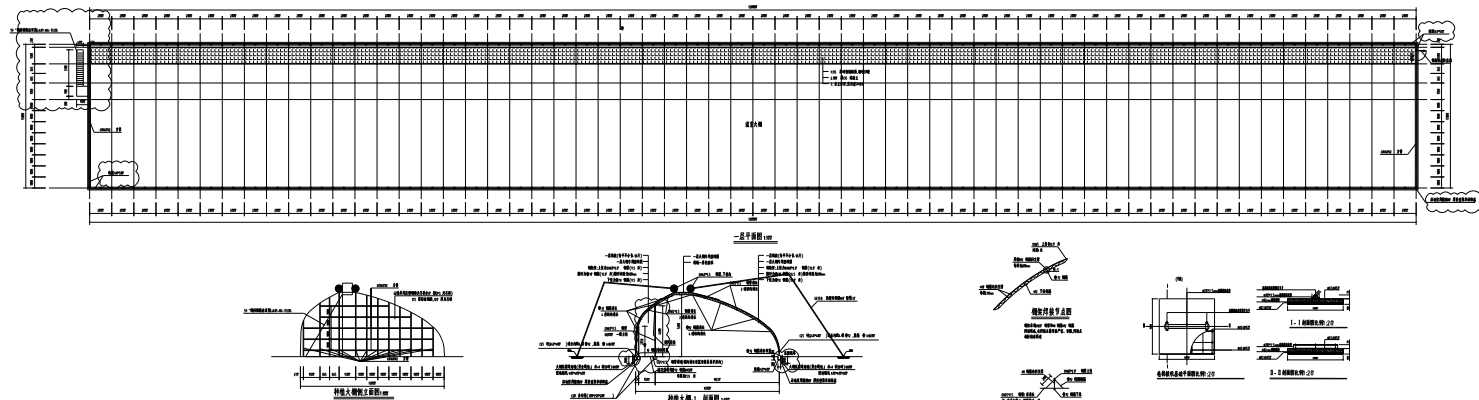
公称直径(mm)	英寸	公称外径(mm)
DN15	1/2"	21.3
DN20	3/4"	26.9
DN25	1"	33.7
DN32	1 1/4"	42.4
DN40	1 1/2"	48.3
DN50	2"	60.3
DN65	2 1/2"	76.2
DN80	3"	89

六、通宝铸局

- [illegible]

人 物

- [illegible]

[illegible][illegible][illegible]