


 中庚工程技术有限公司 Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd		图 纸 目 录				共 1 页		第 1 页		
		工程名称		包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期）			工程编号			
		设计阶段		施工图			专 业		结构	
序 号	图 号	图 名	图 幅	图 纸 数 量			备 注			
				新 图	旧 图	标准图				
1	结施-01	岸堤挡墙施工图	A2	新						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										



- 说明:
- 1、本图为包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程二期实施的挡墙布置图。
 - 2、本工程坐标采用CGCS2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。图中高程、桩号以米计，其他尺寸标注除注明外均以毫米计。
 - 3、拟建挡墙总长1420m，挡水高度0.65m（超出室外地坪）。
 - 4、挡墙建设过程中可根据实际情况酌情调整。
 - 5、挡土墙采用C30W6F200混凝土浇筑、垫层C15混凝土，每隔10m浇筑一段，设置2cm宽沉降缝，缝内填塞沥青软木板。钢筋保护层厚度为净40mm，主筋锚固长度不少于35倍主筋直径。
 - 6、基础要求坐落于原土层，如遇回填土，需将回填土挖出，采用级配砂石回填至基础底标高，压实系数 ≥ 0.95 。

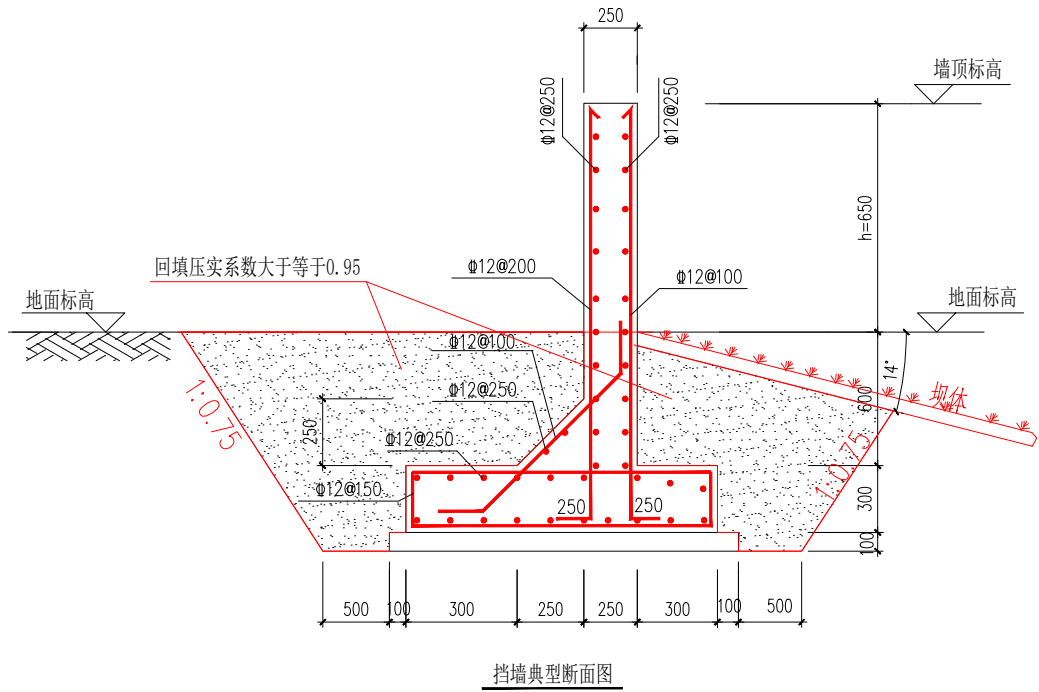

中庚工程
ZHONG GENG ENGINEERING

中庚工程技术有限公司
Zhonggeng Engineering Technology Co., Ltd

说明:

备注:

1. 本图未经我司设计师之批准，不得随意将任何部分翻印、改动，违者必究。
2. 勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。
3. 本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
4. 本图以最后更正之版本作实，其它版本自动作废。
5. 本图须加盖本院出图签章，否则一律无效。

审 定	朱琦	
审 核	李锐英	
项目负责人	金维宁	
专业负责人	朱琦	
校 对	王 飞	
设 计	陈 小 丽	
绘 图	陈 小 丽	

建设单位
包头稀土高新技术产业开发区资源环境局

工程名称
包头市稀土高新区四道沙河下游段截蓄工程（二期）

图名
岸堤挡墙施工图

项目编号	
专 业	结 构
设计阶段	施工图
比 例	
日 期	
版 次	
图 号	结施-01

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)