



关于关地塔社区东华菜市场低压线路改造项目图纸问题答疑

1. 低压配电排管采用哪个标号的混凝土包封？

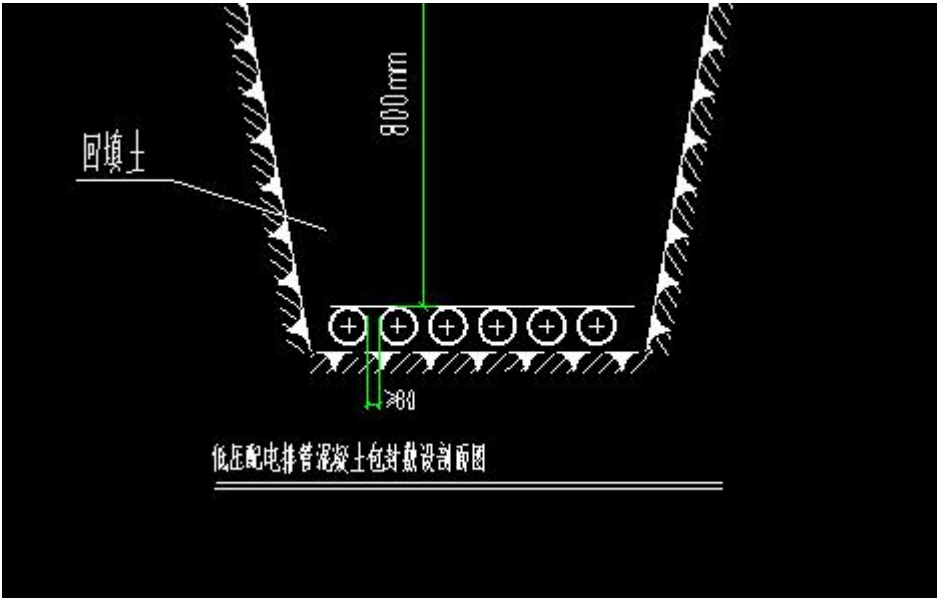

回复：采用 C30 混凝土包封；

2. 地面开槽后期恢复混凝土+沥青路面的宽度按多宽计算？

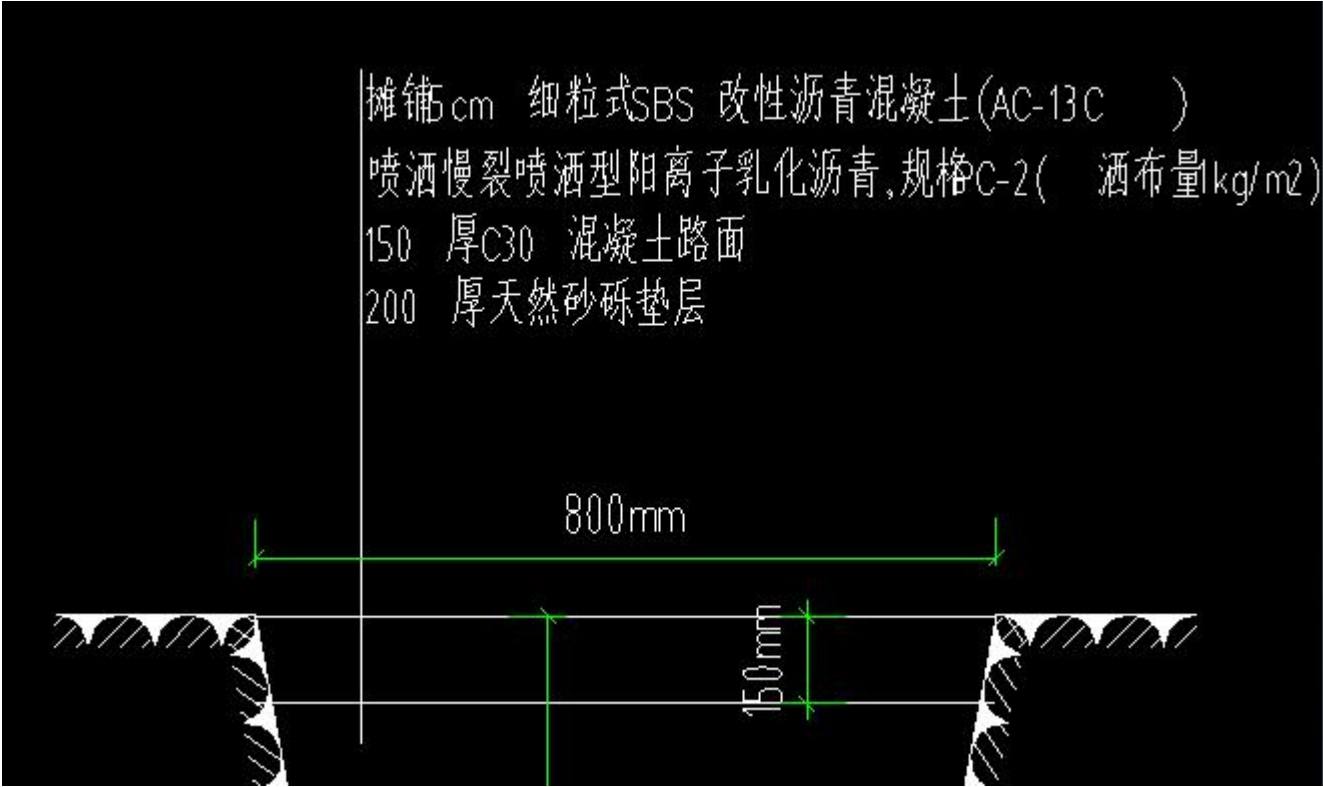

回复：按开挖管沟的宽度计算；

3. 电缆井是预制还是现浇的？参照图集？


电力人孔井尺寸:

	2.4x1.4x1.8m
	2.8x2.2x1.8m
	2.4x1.4x1.8m
	2.8x2.2x1.8m
	小型手孔井(尺寸见下表)

孔数	选井规格
(1~4 孔)	70x90cm手孔井:
(5~6 孔)	90x120cm手孔井:
(7~8 孔)	120x170cm手孔井:


回复: 均为现浇混凝土井, 规格按图纸尺寸表, 做法参照图集 07SD101-8;

4. 只有桥架的做法, 请明确一下配电箱立柱支架的做法?

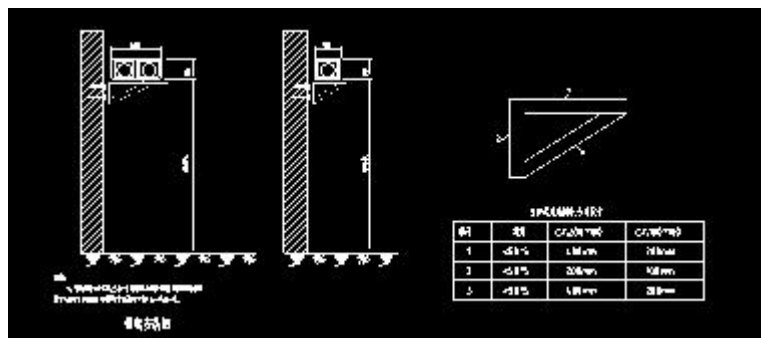

回复: 已附配电箱立柱做法说明;

5. 配电箱 AW10 按利旧还是新做考虑?

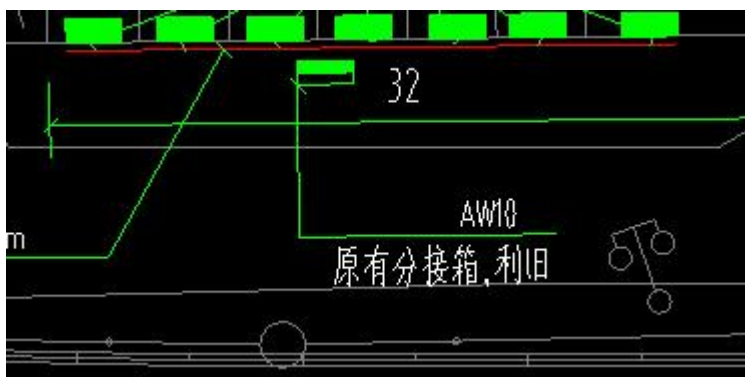

回复：按新做计入；

6. AA2 配电箱第 7 条回路至 AW10 配电箱的走向明确一下？



回复：从 AW10 直接引线至 AA2；

7. 本项目是否计取拆除？

回复：暂不考虑拆除；

设计单位：众生设计集团有限公司

